
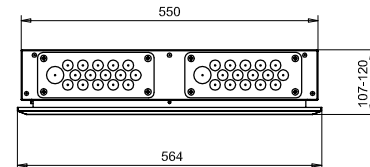
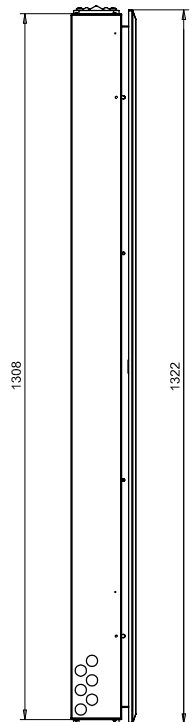
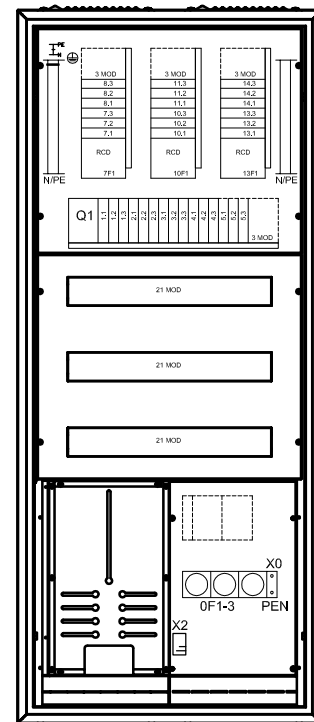




| Merkki | Muutos | Pvm | Muutt. | Hyv |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| Sähkönnumero 33 00 121 | Nimellistaajuus 50 Hz | Kotelointiluokka IP20C | Nimellinen tasoituskerroin: | |
| Tyyppi VARMA M250X.33-3C | Keskuksen mitoitusvirta In 50 A | Jakelujärjestelmä TN- | Pääpiirien lukumäärä | 4-5 0,7 |
| EN 61 439-3 | Oikosulunkestävyys Icw <10 kA 1s | EMC-käyttöympäristö A ja B | | 6-9 0,6 |
| Keskuksen mitoitusjännite Un = Ui 400 V | Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka I | Paino 32 kg Mitat 1322x564x120 | | 10- 0,5 |

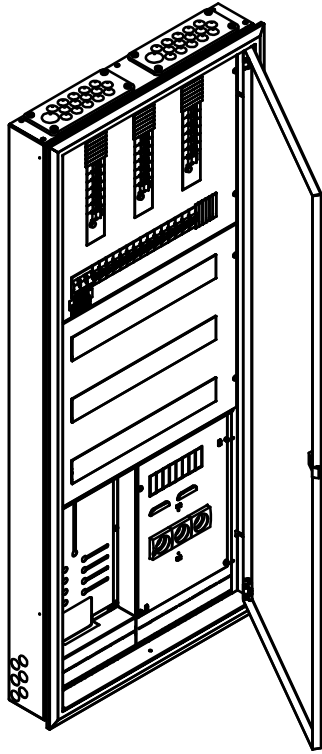

VOHEK

VARMA M250X.33-3C

FI CE
EN 61439-3

Nro 33 00 121 EN 61439-3
Un 400V 50Hz InA 50A IP20C
S/N 140100 01/01/2014

LIETO FINLAND www.vohek.fi

| Päivä | Rakennuskohde | Nimi ja osoite | Sivu |
|-------|---------------|---|--|
| | | | 1/3 |
| | | Tuote | RYHMÄKESKUS VARMA M250X.33-3C VARMA KESKUS Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto |
| | | Liitty | |
| | | Projekti VARMA | |
| Suunn | 2013-11-21 TN |  | |
| Tark. | | | |
| Hyv. | | | |
| | | Ent. | Uusl |
| | | 3300121_1 | |

| Numero | Nimitys | A/A | mm ² |
|--------|--|------|-----------------|
| Q1 | Syöttöliittimet Al / Cu 50mm ² Pääkytkin ja päävarokkeet | /63A | |
| | Keskuksessa on tilavaraus ylijännitesuojalle | | |
| 1.1 | | C10 | |
| 1.2 | | C10 | |
| 1.3 | | C10 | |
| 2.1 | | C10 | |
| 2.2 | | C10 | |
| 2.3 | | C10 | |
| 3.1 | | C10 | |
| 3.2 | | C10 | |
| 3.3 | | C10 | |
| 4.1 | | C16 | |
| 4.2 | | C16 | |
| 4.3 | | C16 | |
| 5.1 | | C16 | |
| 5.2 | | C16 | |
| 5.3 | | C16 | |
| 6.1 | | | |
| 6.2 | | | |
| 6.3 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|----------------|------|
| Päivä | Rakennuskohde | Nimi ja osoite | Sivu |
| | | | 2/3 |

| | | | | |
|-------|---------------|---|---|-----------|
| Suunn | 2013-11-21 TN | Tuote | RYHMÄKESKUS VARMA M250X.33-3C | |
| | Tark. | Liittyy | VARMA KESKUS | |
| | Hyv. | Projekti VARMA | Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto | |
| | | Ent. | Uusi | |
| | |  | | 3300121_1 |

| PE N 3L | Numero | Nimitys | A/A | mm ² |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|
| | 7F1 | Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA | | |
| | 7.1 | | C16 | |
| | 7.2 | | C16 | |
| | 7.3 | | C16 | |
| | 8.1 | | C16 | |
| | 8.2 | | C16 | |
| | 8.3 | | C16 | |
| | 9.1 | | | |
| | 9.2 | | | |
| | 9.3 | | | |
| | 10F1 | Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA | | |
| | 10.1 | | C16 | |
| | 10.2 | | C16 | |
| | 10.3 | | C16 | |
| | 11.1 | | C16 | |
| 11.1 | | C16 | | |
| 11.3 | | C16 | | |
| 12.1 | | | | |
| 12.2 | | | | |
| 12.3 | | | | |
| 13F1 | Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA | | | |
| 13.1 | | C10 | | |
| 13.2 | | C10 | | |
| 13.3 | | C10 | | |
| 14.1 | | C16 | | |
| 14.2 | | C16 | | |
| 14.3 | | C16 | | |
| 15.1 | | | | |
| 15.2 | | | | |
| 15.3 | | | | |

| | | | |
|-------|---------------|----------------|------|
| Päivä | Rakennuskohde | Nimi ja osoite | Sivu |
| | | | 3/3 |

| | | |
|-------|---------------------------------------|--|
| | Tuote Liittyy Projekti VARMA | RYHMÄKESKUS VARMA M250X.33-3C VARMA KESKUS Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto |
| Suunn | 2013-11-21 TN | Ent. |
| Tark. | | Uusi |
| Hyv. | | |
| | | 3300121_1 |