



Merkki	Muutos	Pvm	Muutt.	Hyv
Sähkönnumero 33 00 162		Kotelointiluokka IP20C		
Tyyppi VARMA KytKentäräma LEXCOM				
EN 61 439-3				
	Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka I	Paino 0,5 kg Mitat 356x83x61		

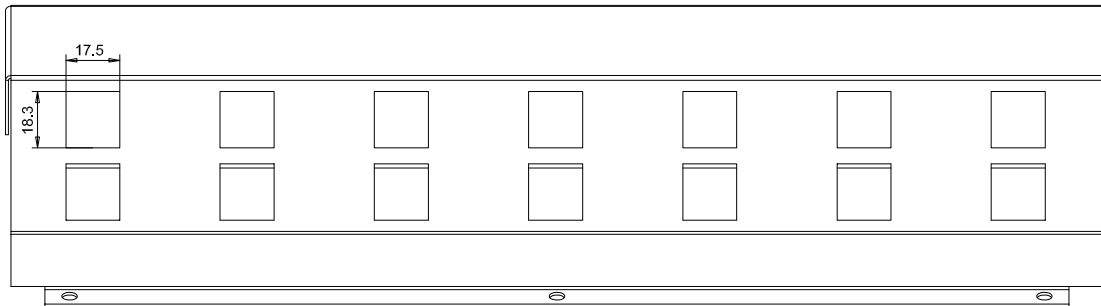

Päivä	Rakennuskohde	Nimi ja osoite	Sivu
			1/1

	Tuote	KYTKENTÄRIMA LEXCOM	
	Liittyy	VARMA KESKUS	
	Projekti	Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto	
	VARMA		
Suunn	2013-11-21 TN	Ent.	Uusi
Tark.		3300162_1	
Hyv.			

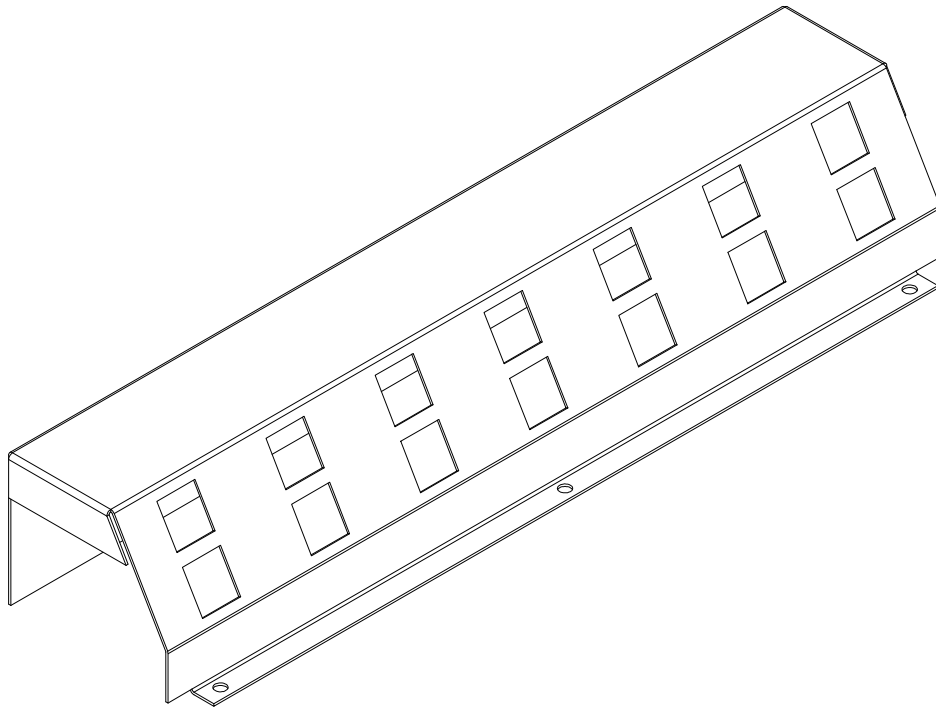