
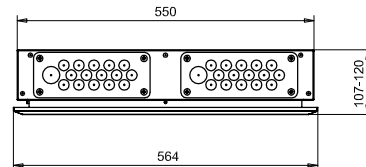
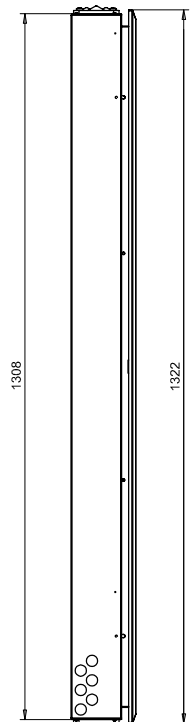
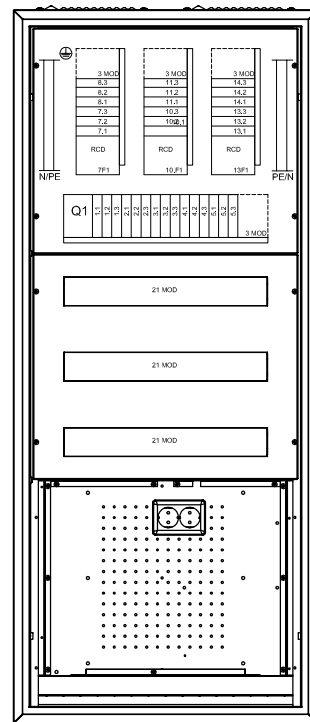




Merkki	Muutos	Pvm	Muutt.	Hyv
Sähkönnumero 33 00 105	Nimellistajuus 50 Hz	Kotelointiluokka IP20C	Nimellinen tasoituskerroin:	
Tyyppi VARMA R050IT.33-3C	Keskuksen mitoitusvirta In 50 A	Jakelujärjestelmä TN-	Pääpiiriin lukumäärä	4-5 0,7
EN 61 439-3	Oikosulunkestävyys Icw <10 kA 1s	EMC-käyttöympäristö A ja B		6-9 0,6
Keskuksen mitoitusjännite Un = Ui 400 V	Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka I	Paino 32 kg Mitat 1322x564x120		10- 0,5

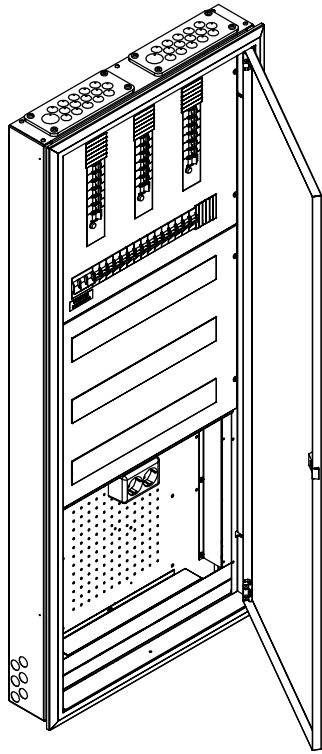

VOHEK

VARMA R050IT.33-3C

FI CE
EN 61439-3

Nro 33 00 105 EN 61439-3
Un 400V 50Hz InA 50A IP20C
S/N 140100 01/01/2014

LIETO FINLAND www.vohek.fi

Päivä	Rakennuskohde	Nimi ja osoite	Sivu
			1/3

		Tuote	RYHMÄKESKUS VARMA R050IT.33-3C		
		Liitty	VARMA KESKUS		
		Projekti	Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto		
		VARMA			
Suunn	2013-11-21 TN	VOHEK		Ent.	Uusl
Tark.				3300105_1	
Hyv.					

PE N 3L	Numero	Nimitys	A/A	mm ²
	7F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
	7.1		C16	
	7.2		C16	
	7.3		C16	
	8.1		C16	
	8.2		C16	
	8.3		C16	
	9.1			
	9.2			
	9.3			
	10F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
	10.1		C16	
	10.2		C16	
	10.3		C16	
	11.1		C16	
11.1		C16		
11.3		C16		
12.1				
12.2				
12.3				
13F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA			
13.1		C10		
13.2		C10		
13.3		C10		
14.1		C16		
14.2		C16		
14.3		C16		
15.1				
15.2				
15.3				

Päivä	Rakennuskohde	Nimi ja osoite	Sivu
			3/3

	Tuote Liittyy Projekti VARMA	RYHMÄKESKUS VARMA R050IT.33-3C VARMA KESKUS Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto
Suunn	2013-11-21 TN	Ent.
Tark.		Uusi
Hyv.		3300105_1

